

齒顎矯正治療 後之注意事項



“復發”


齒顎矯正治療後，患者須配合使用維持器，
因為治療後的成果有回復原來狀態的趨勢

請確實戴好維持器，並請遵守醫師指示做好防範措施

1. 牙齒的咬合及排列，隨著年紀增長及經年累月的使用下，始終處在動態平衡的狀態中。
2. 齒列的排列除生理性變化外，常會因各種不同的原因產生齒列變化，諸如：
 - 1) 智齒的異常萌發
 - 2) 牙周病的變化或惡化
 - 3) 受遺傳影響的舌頭大小
 - 4) 顎骨的生長與發育
 - 5) 口呼吸
 - 6) 吹奏樂器
 - 7) 不良習癖



3. 一般而言，固位器使用時間越久，牙齒排列及牙齒咬合的穩定性可以維持越久。之後，若希望長期穩定，晚上睡覺時裝戴即可。
4. 維持器的裝戴時間會因以下原因有所不同。
 - 1) 患者的年齡及生長發育
 - 2) 齒顎矯正治療的時機與部位
 - 3) 所移動牙齒的距離與方向
 - 4) 治療前後的咬合狀態
 - 5) 維持器的種類等因素

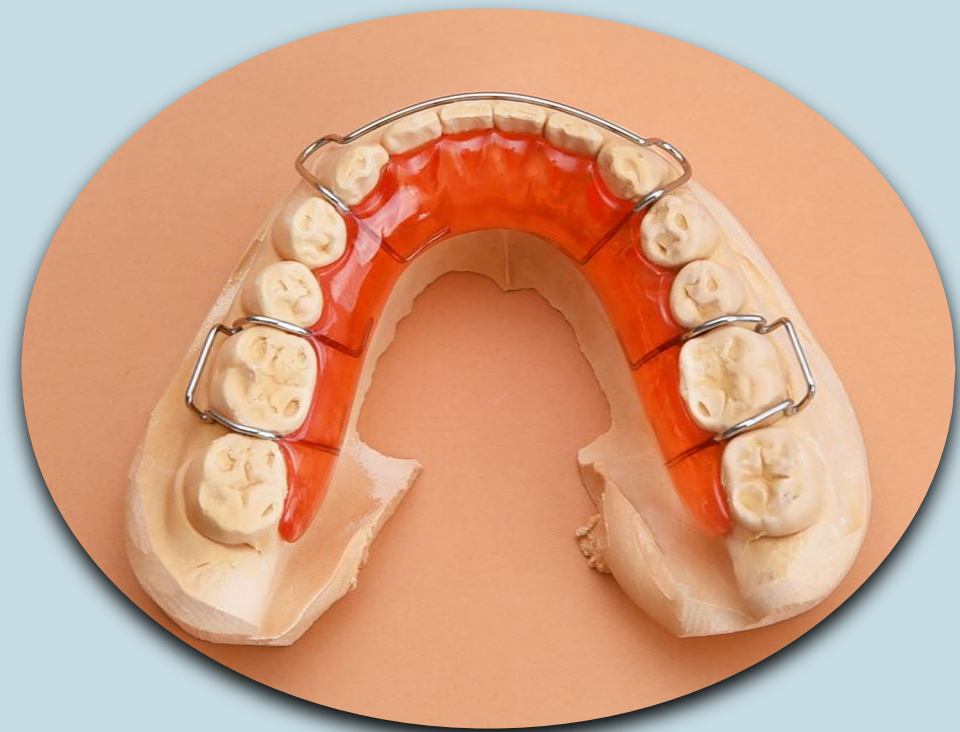

5. “活動式”維持器應整日配戴

配戴時間：半年～兩年不等

宜以固定的容器保存，減少損壞或遺失的機會

若以上情形發生，應盡快重新製作，降低復發可能性。

重新製作，需另外付費。



6. “**固定式**”維持器裝戴的時間一般較活動式的時間長。

配戴時間：黏著**固定超過一年**

若固定式維持器有脫落、遺失而需再重新製作時

重新製作，需另外付費



7. 若是兩階段或是多階段齒顎矯正治療，更應按時回診，接續完成整體治療，避免齒列替換及骨骼生長變化，又造成咬合異常現象。
8. 若牙齒或咬合異常復發，是因為患者的合作性不佳，或是超過矯正醫師所能控制的範圍，需再進行另一次的齒顎矯正時，除應重新收集資料、評估、診斷及說明外，並應再繳納所有的齒顎矯正相關費用。